

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатели речевые потолочные «Глагол ПН-5» (далее Оповещатели) предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.

## 2. МОДИФИКАЦИЯ

Оповещатели выпускаются в разных модификациях (буквы «ПН» в названии обозначает корпус «потолочный накладной»).

Оповещатели выпускаются с различной выходной мощностью (цифра в названии после тире)

Модификация	Выходная мощность, Вт	Звук. давление, дБ	Габаритные размеры, Д x В, мм	Вес, кг
ПН-5	5	98	180 x 72	0,51

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – потолочный,

Номинальное напряжение – 30 В, 100 В


Частотный диапазон – 100 Гц - 15 кГц

Сечение макс. подкл. монтаж. провода - 0,8 мм<sup>2</sup>

Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных технических параметров

## 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Колодка для подключения речевого оповещателя к линии оповещ.

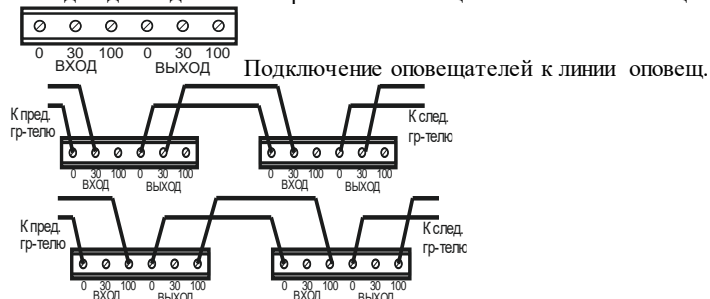

## 8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б

Тел: 8-800-707-65-06

e-mail: [info@trombon.org](mailto:info@trombon.org)

[www.trombon.org](http://www.trombon.org)

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой потолочный «Глагол ПН-5»

Дата изготовления

М.П.

## 10. ДАТА ПРОДАЖИ

\_\_\_\_\_ г.

М.П.

Торгующей организации

## 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от 0 до +40°C и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

5.2 Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

## 6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой потолочный 1 шт.  
Паспорт 1 экз.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой потолочный «Глагол ПН-5» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе С3;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.00121/20.

Гарантийный срок хранения Оповещателя охранно - пожарного речевого «Глагол ПН-5» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

## ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

**Оповещатель речевой потолочный**

**«Глагол ПН-5»**

**Паспорт**

**ДВТР.425542.019ПС**

## 8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.40А, литера Б

Тел: 8-800-707-65-06

e-mail: [info@trombon.org](mailto:info@trombon.org)

[www.trombon.org](http://www.trombon.org)

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой потолочный «Глагол ПН-5»

Дата изготовления \_\_\_\_\_

М.П.

## 10. ДАТА ПРОДАЖИ

г.

М.П.

Торгующей организации

## Оповещатель речевой потолочный

«Глагол ПН-5»

Паспорт

ДВТР.425542.019ПС

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатели речевые потолочные «Глагол ПН-5» (далее Оповещатели) предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции.

## 2. МОДИФИКАЦИЯ

Оповещатели выпускаются в разных модификациях (буквы «ПН» в названии обозначает корпус «потолочный накладной»).

Оповещатели выпускаются с различной выходной мощностью (цифра в названии после тире)

Модификация	Выходная мощность, Вт	Звук. давление, дБ	Габаритные размеры, Д x В, мм	Вес, кг
ПН-5	5	98	180 x 72	0,51

## 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – потолочный,

Номинальное напряжение – 30 В, 100 В


Частотный диапазон – 100 Гц - 15 кГц

Сечение макс. подкл. монтаж. провода - 0,8 мм<sup>2</sup>

Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных технических параметров

## 4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Колодка для подключения речевого оповещателя к линии оповещ.

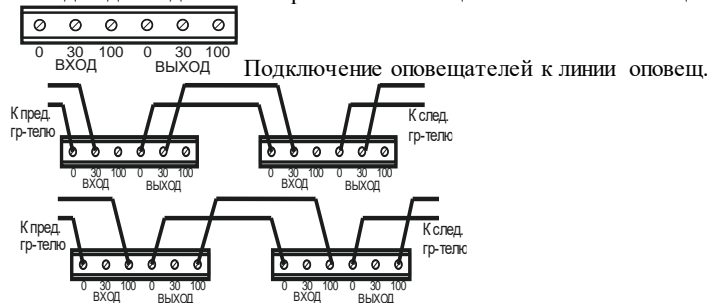

## 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

**5.1** Оповещатели должны эксплуатироваться в диапазоне температур от 0 до +40°C и относительной влажности воздуха до 93% в закрытом помещении.

**5.2** Запрещается:

- подключать оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

## 6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель речевой потолочный 1 шт.  
Паспорт 1 экз.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель речевой потолочный «Глагол ПН-5» соответствует ДВТР.425641.001ТУ и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение оповещателей по группе С3;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.00121/20.

Гарантийный срок хранения Оповещателя охранно - пожарного речевого «Глагол ПН-5» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 12 лет.

## ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.