



Передовые решения в области Пожарной Безопасности

## Устройство проверки дымовых датчиков УПД (Д)-1




Контакты: +7 937 474 4652 Почта: [firedetectors@mail.ru](mailto:firedetectors@mail.ru) Сайт: [firedetectors.ru](http://firedetectors.ru)

## НАЗНАЧЕНИЕ

Проверка дымовых пожарных извещателей с помощью аэрозольных детекторов.


## Подготовка Устройства перед использованием

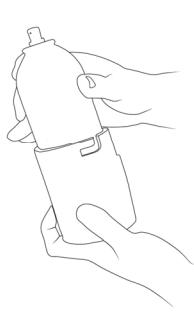

1. Установите баллон с аэрозолем




2. Установите крышку



3. Закрутите до упора по часовой стрелке.



4. Закрепите УПД и рычаг с катушкой на телескопическую штангу, проверьте надежность их крепления.
5. Натяните леску.
6. Поднимите устройство на требуемую высоту, приблизьтесь к датчику
7. Активируйте устройство нажатием на курок, направляя поток аэрозоля на датчик.
8. После проведения всех проверок, разберите УПД.

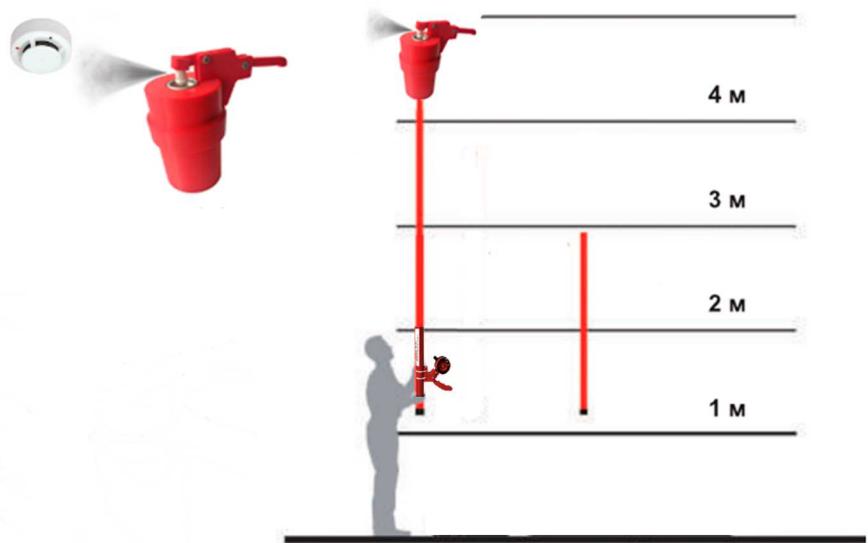



Устройство проверки дымовых датчиков предусматривает работу с баллоном аэрозоля детектора дыма российского производства. Для этого необходимо использовать соответствующие адаптеры.

**Вставки под баллон.**



140мл



210мл

Устройство УПД (Д) изготовлено методом 3D печати из экологического чистого пластика PLA. Температура эксплуатации устройства от -25С до +55С.

**ВНИМАНИЕ!** Хранить, использовать устройство вблизи источника тепла, совместно с кислотами, маслами и органическими растворителями запрещается. Не хранить под солнечными лучами. Транспортировку устройства необходимо выполнять в разобранном виде во избежание поломки.

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие и его внешний вид, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии.

Товар не подлежит сертификации.

**Комплектация УПД**

	<b>Базовая</b>	<b>Расширенная</b>
УДП (Д)	1шт.	1шт.
Рычаг	1шт.	1шт.
Штанга телескопическая 1,5-3м	1шт.	1шт.
Хомут металлический	2шт.	2шт.
Стяжка нейлоновая	2шт.	2шт.
Вставка под баллон 140 мл		1шт.
Вставка под баллон 210 мл		1шт.





Передовые решения в области Пожарной Безопасности

## Гарантия на устройство УПД (Д)

Гарантийный срок составляет 24 месяца.

Приобретенное Вами устройство не принимается в гарантийный ремонт в случаях если:

- Устройство имеет внешние повреждения, которые могли оказать влияние на работоспособность.
- Неисправность произошла в результате нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортировки устройства, указанных в инструкции.
- Неисправность возникла в результате внесения изменений в конструкцию устройства.
- Использование Устройства не по назначению.

Гарантия не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом права и обязательства, возникающие при заключении договора купли-продажи.

## УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Материал, из которого изготовлено устройство, не является токсичным и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. Устройство может быть утилизировано в соответствии с действующим в вашем регионе законодательством.



Контакты: +7 937 474 4652 Почта: [firedetectors@mail.ru](mailto:firedetectors@mail.ru) Сайт: [firedetectors.ru](http://firedetectors.ru)

