

ООО «Технолайт»

SpaceCam

**«Всепогодный узел коммутации с термостабилизацией и
резервным питанием»**

SC-Box-L2-4GP-120-2G-UPS(G)

Паспорт

Технические условия № 26.30.23-002-02123310-2023
Декларация соответствия: ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.82587/23



Назначение

Всепогодный узел коммутации с термостабилизацией и резервным питанием SC-Box-L2-4GP-120-2G-UPS(G) (далее изделие), предназначенный для обеспечения работы до 4-х оконечных устройств компьютерной сети с питанием по технологии PoE и дальнейшей передачи данных через групповой канал по средствам волоконно-оптических линий связи.

Краткое описание:

SC-Box-L2-4GP-120-2G-UPS(G) - Всепогодный узел коммутации со встроенным, управляемым коммутатором L2 на 4 гигабитных PoE порта, общий бюджет PoE 120Вт, с 2-мя гигабитными Uplink портами, со встроенным ИБП, термостабилизацией и 2-мя УЗИП, версия(G).

Комплект поставки

1. Изделие.....1 шт.
2. Комплект документации... ..1 шт.
3. Упаковочная тара... ..1 шт.

Основные технические характеристики

Характеристики	Значения
Модель	SC-Box-L2-4GP-120-2G-UPS(A)
Порты 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE	4
Порты 1000 Base-X SFP	2
Консольный порт	1
PoE стандарты	802.3af, 802.3at
Управление	L2
Общий бюджет PoE	120 Вт
Внутренняя пропускная способность	36 Гб/с
Питание изделия	230 В AC $\pm$ 10%, 50
	Гц
Максимальная потребляемая мощность	430 Вт
Встроенная грозозащита (коммутатор)	6 КВ
Материал и толщина корпуса	Сталь, 1мм
Максимальный импульсный ток (УЗИП)	10кА
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (УЗИП)	6кВ
Степень защиты (ГОСТ 14254-2015)	IP66
Климатическое исполнение (ГОСТ 15150-69)	УХЛ1, 5
Диапазон рабочих температур	от -60°C до +60°C
Габаритные размеры (без кабельных вводов)	500 x 400 x 250 мм
Масса (с упаковкой)	25 кг

Комплектация изделия

1	Корпус шкафа (1шт.)	10	Промышленный PoE коммутатор (1шт.)
2	Замок с ключом (1шт.)	11	Кросс оптический (1шт.)
4	Гермовводы PG9 (8шт.)	12	АКБ 12В 7Ач (4шт.)
5	Гермовводы PG13,5 (3шт.)	13	ИБП (1шт.)
6	Защитный автомат (1шт.)	14	Монтажные материалы (1 комп.)
7	Шина заземления (1шт.)	15	Комплект для креп. на стену/опору (1шт.)
8	Обогреватель (1шт.)	16	УЗИП (2шт.)
9	Термостат (1шт.)		

Устройство шкафа и схема электрическая принципиальная

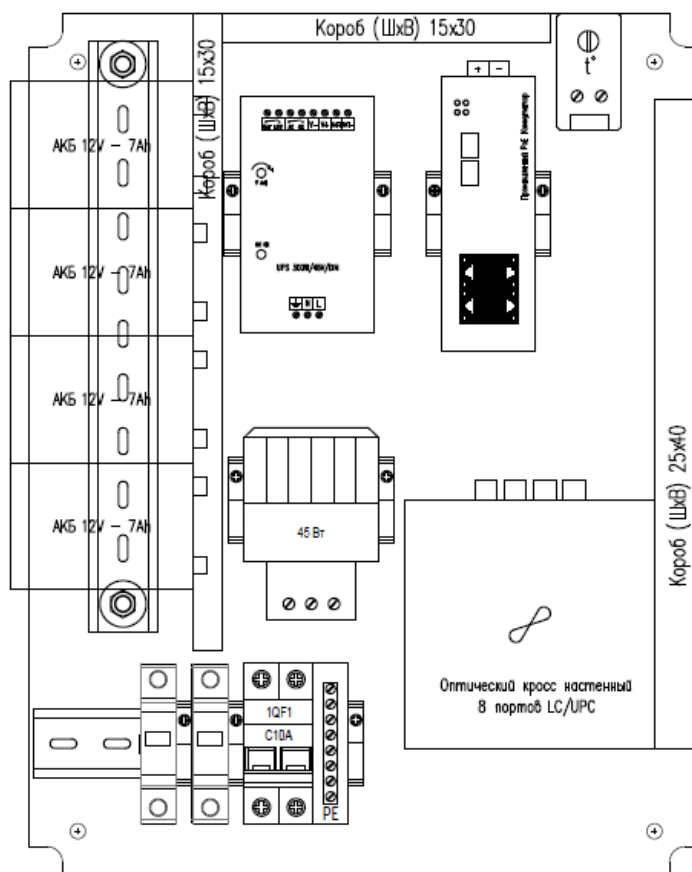


Рисунок 1 – Устройство шкафа

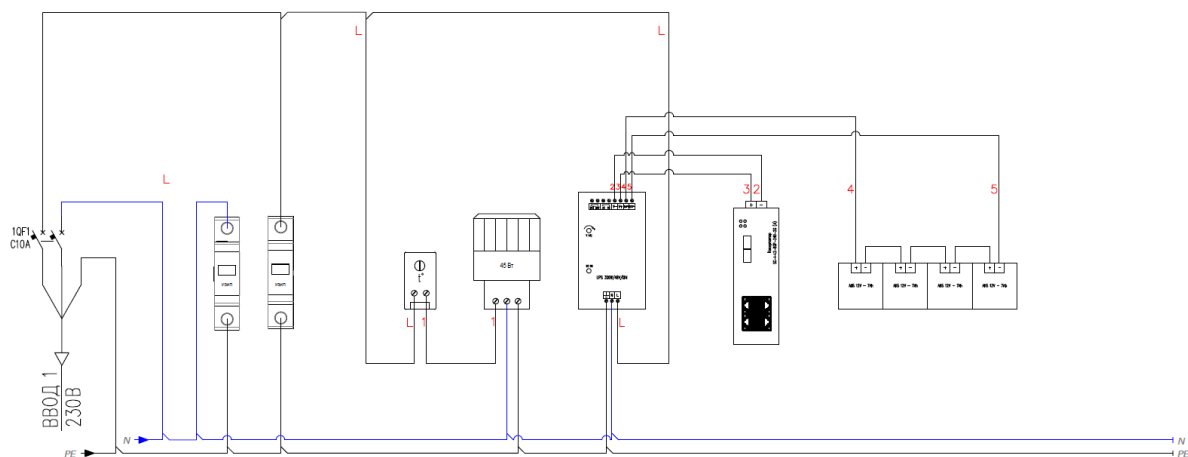


Рисунок 2 – Схема электрическая принципиальная

Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение изделия должно соответствовать группе 3 по ГОСТ15150-69. По воздействию механических факторов при транспортировании изделия относится к группе С по ГОСТ 23216-87. Шкафы должны храниться и транспортироваться при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 55°С, относительной влажности воздуха до 95% (при плюс 30°С). Воздух в помещении для хранения не должен содержать паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев от даты продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией, за исключением аккумуляторных батарей. Гарантийный срок на аккумуляторные батареи – 12 месяцев.

В случае выявления неисправностей, в течение гарантийного срока эксплуатации, производитель производит ремонт или замену изделия. Производитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации, а также в случае нарушения защитных знаков/пломб/наклеек/стикеров.

Документом, подтверждающим гарантию, является товарная накладная (форма N ТОРГ-12) с датой продажи и печатью организации, осуществившей продажу.

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться в сервисный центр по адресу: Москва, поселение Московский, деревня Саларьево, вл1с2, компания ООО «Технолайт».

тел.: +7 (800) 444-35-00

e-mail: support@layta.ru

Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует ТУ 26.30.23-002-02123310-2023 и признано годным к эксплуатации.

Заводской номер: _____

Дата производства: _____

Штамп ОТК