

**ИСО 9001**



**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ ГАЗОВЫЙ  
И ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ  
ИП417/101-2-А1R «С2000-ИПГ»**

Руководство по эксплуатации

АЦДР.425228.001-01 РЭп

**BOLD**<sup>®</sup>

2024

# СОДЕРЖАНИЕ

1	Описание и работа .....	5
1.1	Назначение изделия .....	5
1.2	Технические характеристики.....	5
1.3	Состав изделия .....	6
1.4	Устройство и работа.....	6
1.5	Средства измерения, инструменты и принадлежности .....	7
1.6	Маркировка и пломбирование .....	7
1.7	Упаковка.....	7
2	Использование по назначению.....	8
2.1	Эксплуатационные ограничения .....	8
2.2	Подготовка изделия к использованию .....	8
2.2.1	Меры безопасности при подготовке изделия .....	8
2.2.2	Конструкция прибора .....	8
2.2.3	Монтаж прибора .....	10
2.2.4	Подключение прибора .....	11
2.2.5	Открытие прибора.....	11
2.2.6	Индикация .....	11
2.2.7	Настройка прибора .....	12
2.3	Использование изделия.....	13
2.3.1	Проверка работоспособности .....	14
2.3.2	Действия в экстремальных ситуациях .....	14
2.3.3	Возможные неисправности и способ устранения .....	14
3	Техническое обслуживание изделия .....	15
3.1	Общие указания.....	15
3.2	Меры безопасности .....	15
3.3	Порядок технического обслуживания изделия .....	15
3.4	Проверка работоспособности изделия .....	15
3.4.1	Проверка технического состояния изделия .....	15
3.4.2	Испытание изделия .....	16
3.4.3	Обновление программного обеспечения .....	16
3.5	Техническое освидетельствование .....	16
3.6	Консервация (расконсервация, переконсервация) .....	16
4	Текущий ремонт .....	17
5	Хранение .....	17
6	Транспортирование .....	17
7	Утилизация .....	17
8	Гарантии изготовителя .....	17
9	Сведения о сертификации .....	18
10	Сведения о выпущенных версиях .....	18

Настоящее руководство по эксплуатации (в дальнейшем – РЭп) предназначено для изучения принципов работы и эксплуатации извещателя пожарного комбинированного адресно-аналогового газового и теплового максимально-дифференциального «С2000-ИПГ» (в дальнейшем – извещатель), версии ПО 1.20.

К обслуживанию допускается персонал, изучивший настоящее руководство. Все работы по монтажу, пуску, регулированию и обкатке должны проводиться с соблюдением требований действующей на месте эксплуатации нормативной документации.

**Список принятых сокращений:**

ДПЛС	– двухпроводная линия связи;
ИСО	– интегрированная система охраны;
КДЛ	– контроллер двухпроводной линии;
АСПТ	– средства автоматического пожаротушения;
ПО	– программное обеспечение;
ППКУП	– прибор приемно-контрольный и управления пожарный;
ПКУ	– приемно-контрольное устройство (пульт);
ПА	– пороговый адресный тип подключения;
АА	– адресно-аналоговый тип подключения.

# 1 Описание и работа

## 1.1 Назначение изделия

Извещатель пожарный комбинированный адресно-аналоговый газовый и тепловой максимально-дифференциальный ИП417/101-2-А1Р «С2000-ИПГ» АЦДР.425228.001-01 предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением угарного газа и выделением тепла. Область применения извещателя – охрана зданий и сооружений от пожаров.

Извещатель предназначен для работы с контроллерами двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ», «С2000-КДЛ-2И», «С2000-КДЛ-2И исп.01», «С2000-КДЛ-С» в составе интегрированной системы охраны «Орион». Информационный обмен и питание осуществляется по двухпроводной линии связи.

Основные функции извещателя:

- контроль концентрации угарного газа (монооксида углерода) в контролируемой зоне;
- контроль температуры и скорости ее нарастания в контролируемой зоне;
- передача извещений в КДЛ;
- индикация состояний на встроенным светодиодном индикаторе.

Извещатель рассчитан на непрерывный круглосуточный режим работы.

Извещатель предназначен для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах.

Извещатель является восстанавливаемым, периодически обслуживаемым изделием.

## 1.2 Технические характеристики

Таблица 1.2.1

Наименование характеристики	Значение
Напряжение источника питания (ДПЛС), В	от 8 до 11
Ток потребления, не более, мА	0,6
Количество подключаемых извещателей в ДПЛС, шт	до 63
Максимальное активное сопротивление проводов ДПЛС, не более, Ом	100
Минимальное сопротивление изоляции между проводами ДПЛС, не менее, кОм	50
Класс извещателя	A1R
Время технической готовности извещателя к работе, не более, с	90
Диапазон контролируемых значений СО, ppm	от 25 до 100
Заводская установка максимальной температуры срабатывания, °C	+54
Точность измерения температуры, °C	± 1,5
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015	IP41
Устойчивость к механическим воздействиям по ОСТ 25 1099-83	категория размещения 3
Вибрационные нагрузки: - диапазон частот, Гц - максимальное ускорение, г	1-35 0,5
Диапазон рабочих температур, °C	от минус 10 до +50
Относительная влажность воздуха, %, при +40 °C	до 93
Масса извещателя, не более, кг	0,2
Габаритные размеры извещателя - диаметр, не более, мм - высота, не более, мм	100 47

Наименование характеристики	Значение
Время непрерывной работы извещателя	круглосуточно
Средняя наработка извещателя на отказ в дежурном режиме работы, не менее, ч	80000
Вероятность безотказной работы за 1000 ч	0,98758
Средний срок службы извещателя, лет	10

По устойчивости к электромагнитным помехам извещатель соответствует требованиям третьей степени жёсткости соответствующих стандартов, перечисленных в Приложении Б ГОСТ Р 53325-2012.

Извещатель удовлетворяет нормам индустриальных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ Р 30805.22.

### 1.3 Состав изделия

Извещатель «С2000-ИПГ» поставляется в групповой упаковке, по 10 шт.

Комплект поставки приведён в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

Обозначение	Наименование	Количество
АЦДР.425228.001-01	Извещатель «С2000-ИПГ»	10 шт.
	Розетка с контактами (База)	10 шт.
Комплект запасных частей и принадлежностей (ЗИП):		
	Колпачок пылезащитный	10 шт.
	Наклейка «Адрес»	10 шт.
	Монтажный комплект «МК-2» АЦДР.631299.007*	—
	Монтажный комплект «МК-3» АЦДР.631299.008*	—
	Кожух защитный ИП АЦДР.305142.001*	—
Документация		
АЦДР.425228.001-01 РЭ	Извещатель пожарный комбинированный адресно-аналоговый газовый и тепловой максимально-дифференциальный «С2000-ИПГ» Руководство по эксплуатации	1 экз.

\* – Поставляются по отдельному заказу.

### 1.4 Устройство и работа

Извещатель состоит из печатной платы, разборного корпуса и базы присоединительной.

На печатной плате находится микроконтроллер, термистор, газовый сенсор, тактовая кнопка и светодиод.

В крышке корпуса есть подвижный световод к светодиоду, а нажатие на него предает усилие на кнопку.

Чувствительным элементом газовой части извещатель является электрохимический газовый сенсор, изменяющий ток (химическая реакция с накоплением потенциала на измерительном электроде) в зависимости от концентрации угарного газа в окружающей среде.

Микроконтроллер извещатель анализирует состояние сенсора и обеспечивает формирование соответствующего извещения КДЛ.

Чувствительным элементом температурной части извещатель является термосенсор, изменяющий своё электрическое сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды. Извещатель обеспечивает формирование соответствующего извещения КДЛ при превышении порогового значения температуры и в зависимости от скорости ее нарастания согласно ГОСТ Р 53325.

Каждая из частей извещателя имеет свой адрес в ДПЛС КДЛ. По запросу с КДЛ извещатель передаёт значение текущей концентрации (ppm) угарного газа (CO) или температуры окружающего воздуха.

Извещатель контролирует работоспособное состояние и при его нарушении обеспечивает формирование извещения «Неисправность».

Микроконтроллер посредством светодиода формирует индикацию состояния извещателя, а также может принимать излучение лазерного тестера.

В качестве лазерного тестера допустимо использовать лазерные тестеры фирмы «System Sensor», «Астра-942» фирмы «ТЕКО» или «ОТ-1» фирмы «Рубеж».

Извещатель поддерживает протокол двухпроводной линии связи ДПЛС\_v2.xx и позволяет получать значение напряжения ДПЛС в месте своего подключения.

Извещатель может находиться в следующих режимах работы:

- «Норма» – нет превышения порога газовой и тепловой частей, а также отсутствует высокая скорость нарастания температуры;
- «Пожар» – зафиксировано превышение порога газовой или тепловой частей, или превышение скорости нарастания температуры;
- «Неисправность» – неисправен терморезистор или сенсор угарного газа (монооксида углерода);
- «Тест» – передача события тест при ручном воздействии на извещатель (нажатие на световод или свечение в него лучом лазерного тестера);
- «Программирование адреса» – от КДЛ по ДПЛС получена команда «Программирование адреса»;
- «Начальное включение» – питание от КДЛ присутствует, но запрос по адресу извещателя ещё не был получен.

## 1.5 Средства измерения, инструменты и принадлежности

При монтажных, пусконаладочных работах и при обслуживании извещателя необходимо использовать приведенные в таблице 1.5.1. приборы, инструменты и принадлежности.

Таблица 1.5.1

Наименование	Характеристики
Мультиметр цифровой	Измерение переменного и постоянного напряжения до 500 В, тока до 5 А, сопротивления до 2 МОм
Отвёртка плоская	3.0×50 мм
Отвёртка крест	2×100 мм
Бокорезы	160 мм
Плоскогубцы	160 мм

## 1.6 Маркировка и пломбирование

Каждый извещатель имеет маркировку, которая нанесена на тыльной стороне корпуса.

Маркировка содержит: логотип предприятия, наименование прибора, его децимальный номер, заводской номер, год и квартал выпуска, знаки соответствия продукции, номера сертификатов.

Пломбирование извещателя не предусмотрено.

## 1.7 Упаковка

Извещатель совместно с комплектами ЗИП и эксплуатационной документацией упакованы в картонную коробку.

## **2 Использование по назначению**

### **2.1 Эксплуатационные ограничения**

Конструкция извещателя не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.

Качество функционирования извещателя не гарантируется, если электромагнитная обстановка в месте его установки не соответствует условиям эксплуатации, указанным в разделе 1.2 настоящего руководства.

### **2.2 Подготовка изделия к использованию**

#### **2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия**

- конструкция извещателя удовлетворяет требованиям пожарной и электробезопасности, в том числе в аварийном режиме по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91;
- извещатель не имеет цепей, находящихся под опасным напряжением;
- монтаж, установку, техническое обслуживание производить при отключенном напряжении питания извещателя;
- монтаж и техническое обслуживание извещателя должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.

#### **2.2.2 Конструкция прибора**

На рисунке 2.2.2.1 представлен внешний вид извещателя.



**Рисунок 2.2.2.1 Внешний вид извещателя**

Габаритные размеры извещателя представлены: вид сбоку на рисунке 2.2.2.2, вид снизу на рисунке 2.2.2.3.

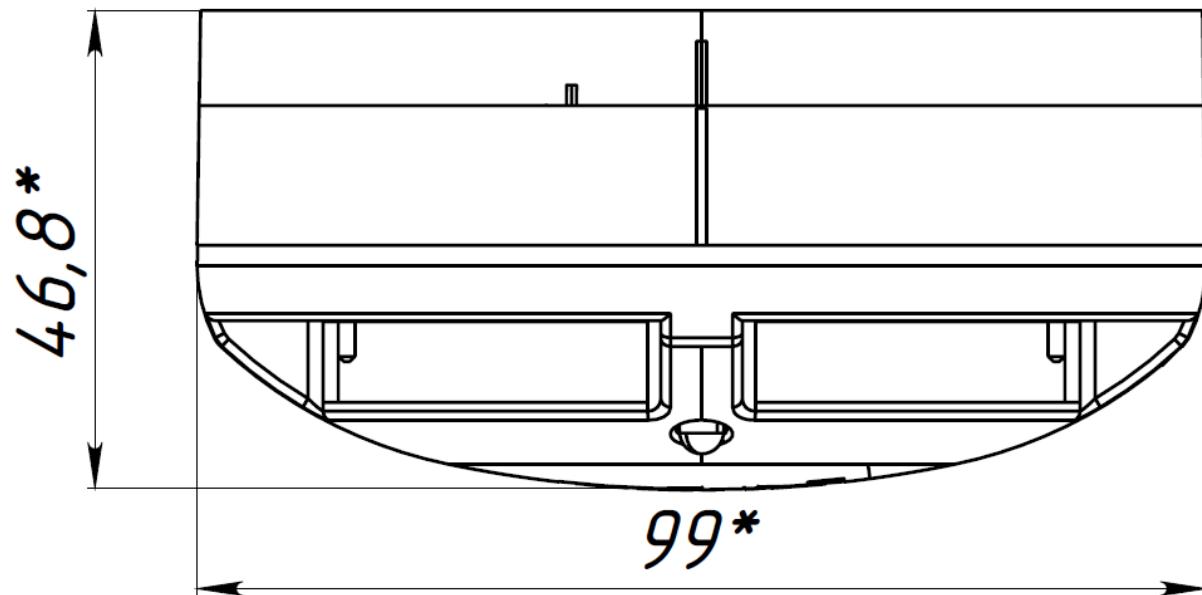


Рисунок 2.2.2.2 Вид сбоку

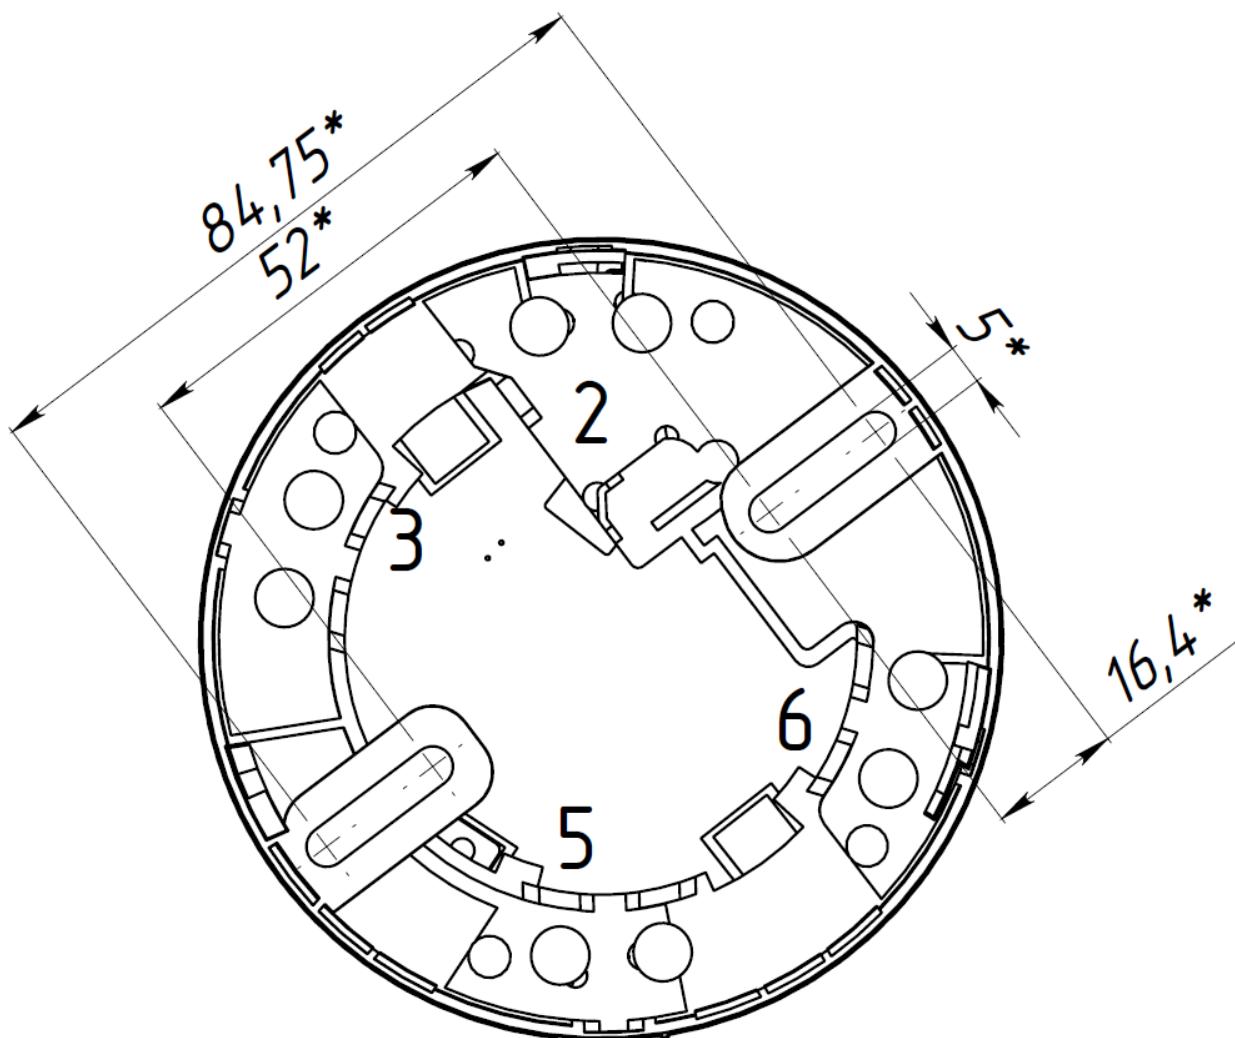


Рисунок 2.2.2.3 Вид снизу

Установочные размеры извещателя представлены на рисунке 2.2.2.4.

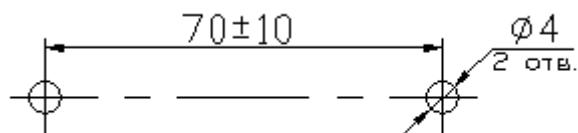


Рисунок 2.2.2.4 Установочные размеры извещателя

### 2.2.3 Монтаж прибора

При установке извещателя на перекрытия, необходимо руководствоваться действующими государственными нормами и правилами установки пожарных извещателей. Например: СП 484.1311500.2020, п. 6.6.25.

Таблица 2.2.3.1

Высота контролируемого помещения, м.	Радиус зоны контроля, м.
До 3,5 включительно	6,40
Свыше 3,5 до 6,0 включительно	6,05
Свыше 6,0 до 10,0 включительно	5,70
Свыше 10,0 до 12,0 включительно	5,35

При отсутствии возможности установки извещателей на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях в соответствии с п. 6.6.9 свода правил СП 484.1311500.2020.

Присутствует возможность использовать монтажные комплекты крепления к подвесному потолку МК-2 или МК-3 (поставляются по отдельному заказу).

Для монтажа используется розетка присоединительная, входящая в комплект поставки извещателя (рис. 2.2.3.1).

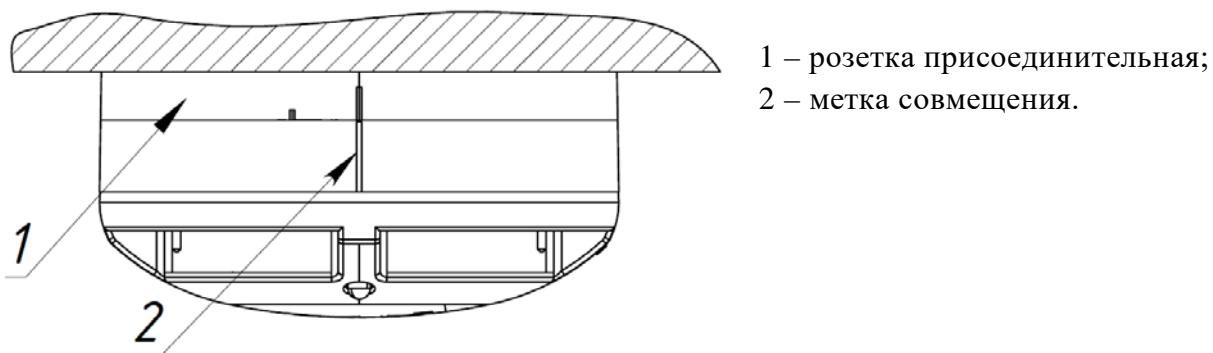


Рисунок 2.2.3.1 Установка извещателя

#### Внимание!



Для установки извещателя на розетку присоединительную необходимо совместить риску извещателя с короткой риской розетки и повернуть её по часовой стрелке до совмещения риски извещателя с меткой 2, как показано на рисунке 2.2.3.1.

Установку и снятие извещателя производят при снятом питании.

## 2.2.4 Подключение прибора

На рисунке 2.2.4.1 типовая схема включения извещателя в ДПЛС КДЛ.

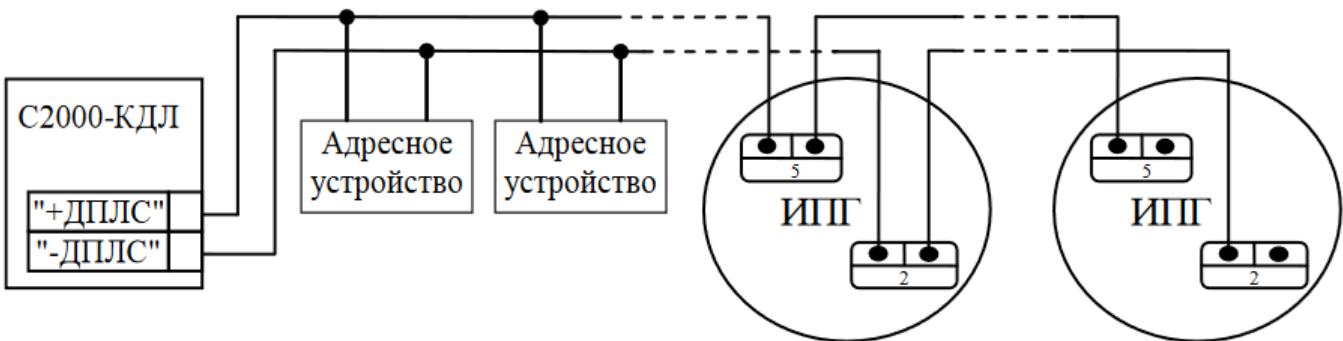


Рисунок 2.2.4.1 Типовая схема включения извещателя в ДПЛС КДЛ

## 2.2.5 Открытие прибора

Если возникла необходимость открыть извещатель, то для этого нужно снять его с розетки и отвёрткой с прямым шлицем, через прямоугольное отверстие в месте указанном на рисунке 2.2.5.1, вывести маленькие защёлки крышки из зацепления с основанием. Далее раскрыть извещатель по периметру крышки.

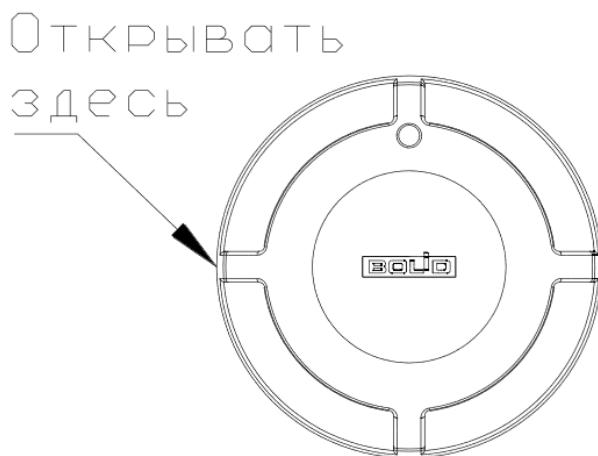


Рисунок 2.2.5.1 Открытие извещателя

## 2.2.6 Индикация

В таблице 2.2.6.1 приведены режимы работы извещателя и соответствующая им маска мигания. Маска мигания имеет период 4 с, количество шагов в маске мигания – 8, временной интервал между шагами мигания – 0,5 с.

Таблица 2.2.6.1

Режим работы	Маска мигания
	● – индикатор светится ○ – индикатор не светится
Норма	●○○○○○○
Пожар	●●○○○○○
Неисправность	Другие виды масок
Тест	Постоянное свечение
Программирование адреса	●●●●○○○○
Начальное включение	Постоянное свечение

## 2.2.7 Настройка прибора

### 2.2.7.1 Конфигурирование

Извещатель применяется с типами входов:

- **3 – «Тепловой»;**
- **9 – «Пожарный тепловой адресно-аналоговый»;**
- **10 – «Тепловой терmostатический»;**
- **19 – «Пожарный газовый»;**
- **20 – «Газоизмерительный»;**
- **21 – «Пожарный».**

Для использования в системах пожарной автоматики необходимо задавать извещателю тип входа **21 – «Пожарный»** в сочетании с параметрами «Тип подключения», «Алгоритм», «Таймаут перезапроса», «Задержка анализа после сброса». Тип входа **21** обеспечивает алгоритм работы в соответствии с СП 484.1311500.2020.

Типы входов **3 – «Тепловой»**, **9 – «Пожарный тепловой адресно-аналоговый»** и **19 – «Пожарный газовый»** применяются для совместимости со старыми системами. Пояснение по типам устанавливаемых входов приведено в пункте 10.

Для типов входов **9 – «Пожарный тепловой адресно-аналоговый»**, **19 – «Пожарный газовый»** и **21(АА) – «Пожарный»** возможна установка пользовательских настраиваемых порогов срабатывания для сигналов «Пожар» и «Внимание», записываемых непосредственно в КДЛ. Температура срабатывания (для сигнала «Пожар») для типов входов **9 – «Пожарный тепловой адресно-аналоговый»** и **21(АА) – «Пожарный»** задаётся в пределе +54... +65°C.

При использовании с типами входов **3 – «Пожарный тепловой»**, **21(ПА) – «Пожарный»** контролируется скорость нарастания температуры и превышение максимального значения +54°C.

Тепловой пожарный канал извещателя также можно использовать с типом входа **10 – «Тепловой терmostатический»**. А газовый пожарный канал с типом входа **20 – «Газоизмерительный»**.

Типы и способы задания входов приведены в руководствах по эксплуатации на КДЛ, пульт «С2000М» и АРМ «Орион Про».

Основные параметры для 21 типа входа представлены в таблице 2.2.7.1.1.

Таблица 2.2.7.1.1

Канал	21 тип входа (ПА)		21 тип входа (АА)	
	Параметр	Значение	Параметр	Значение
Газовый	Задержка анализа после сброса, сек	15	Порог концентрации «Пожар», ppm	25 ... 100
			Порог концентрации «Внимание», ppm	0 ... 100
			Задержка анализа после сброса, сек	1
Тепловой	Задержка анализа после сброса, сек	15	Температура «Пожар», °C	54... 65
			Температура «Внимание», °C	0 ... 61
			Задержка анализа после сброса, сек	1

Более подробное описание типов и способов задания входов приведено в эксплуатационных документах на КДЛ и «UProg».

## 2.2.7.2 Задание адреса

Извещатель обеспечивает хранение адресов обмена по ДПЛС в энергонезависимой памяти. Заводской адрес газовой части извещателя – 126, температурной – 127. Для задания адреса необходимо с пульта или персонального компьютера послать одну из команд для КДЛ:

- «Программирование адреса устройства»;
- «Смена адреса устройства».

Командой «Программирование адреса устройства» можно задать адреса извещателя независимо от того, какие ему адреса присвоены на данный момент. Это может быть использовано в случае ошибочного назначения одинаковых адресов двум и более устройствам. Для этого с пульта или компьютера подать команду на программирование с номером требуемого адреса. После чего в течение не более 5 минут нажать на световод или посветить в него лучом лазерного тестера. При этом на пульте или компьютере отобразятся события о потере связи с устройством по старому адресу и о восстановлении с устройством по новому адресу. Если устройства имели одинаковый адрес, то сообщений о потере связи по старому адресу не будет.

Если же необходимо сменить адрес у извещателя с заранее известным адресом, то для этого надо воспользоваться командой «Смена адреса устройства». Для этого с пульта или компьютера послать команду на смену адреса с указанием старого и нового адреса. При этом на пульте или компьютере отобразятся события о потере связи с устройством по старому адресу и восстановлении связи с устройством по заданному адресу.

Записать назначенный адрес на наклейке «Адрес» и приkleить её на основание извещателя.

## 2.3 Использование изделия

К работе с извещателем допускается персонал, изучивший настоящее руководство и получивший удостоверение о проверке знаний правил по технике безопасности.

Извещатель используется с КДЛ в составе ИСО «Орион». Более подробное описание работы системы представлено в документации на пульт «С2000М», «Орион Про», ППКУП «Сириус» и «С2000-КДЛ».

### 2.3.1 Проверка работоспособности

Проверку работоспособности произвести согласно [п. 3.4](#) настоящего руководства.

### 2.3.2 Действия в экстремальных ситуациях



#### Внимание!

В случае обнаружения в месте установки извещателя искрения, возгорания, задымленности, запаха горения, извещатель должен быть обесточен и передан в ремонт.

### 2.3.3 Возможные неисправности и способ устранения

Таблица 2.3.3.1

Неисправность	Возможная проблема	Пути решения
Индикатор выключен	Отсутствие напряжения питания	Проверить наличие напряжения на контактах «+ДПЛС» извещателя
Нет обмена по ДПЛС	Отсутствие связи извещателя и КДЛ	Проверить целостность кабеля и соединений
	Большая удалённость извещателя от КДЛ	Уменьшить длину ДПЛС до извещателя. Применить кабель в соответствии с требуемой длиной ДПЛС (см. документацию на КДЛ)
	Наличие двух и более адресных устройств с одинаковым адресом	Проверить соответствие адресации

### 3 Техническое обслуживание изделия

#### 3.1 Общие указания

Техническое обслуживание производится по следующему плану:

Таблица 3.1.1

Перечень работ	Периодичность
Осмотр	6 мес.
Контроль функционирования	1 год

#### 3.2 Меры безопасности

Техническое обслуживание извещателя должно производиться лицами, имеющими квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.

#### 3.3 Порядок технического обслуживания изделия

3.3.1 Осмотр извещателя включает в себя проверку отсутствия механических повреждений, надёжности крепления, состояния внешних монтажных проводов, контактных соединений, визуальный контроль наличия пыли на поверхности термосенсора (терморезистора), газового сенсора. При наличии пыли провести чистку с помощью пылесоса (отсосом воздуха).

3.3.2 Контроль функционирования извещателя производится согласно п. 3.4.2 настоящего руководства.



#### Внимание!

Чтобы избежать загрязнения извещателя, не снимайте защитную крышку, пока окружающее пространство не будет очищено от грязи и пыли.

Извлечение платы извещателя из корпуса автоматически аннулирует гарантийные обязательства изготовителя. Извещатель не предназначен для установки в зонах, где скорость воздуха превышает 15 м/с.

#### 3.4 Проверка работоспособности изделия

##### 3.4.1 Проверка технического состояния изделия

Настоящая методика предназначена для инженерно-технических работников и электромонтеров ОПС, обслуживающих технические средства охранно-пожарной сигнализации (ТС ОПС), осуществляющих проверку технического состояния (входной контроль), и включает в себя проверку работоспособности извещателя с целью выявления дефектов и оценки его технического состояния. Несоответствие извещателя требованиям, указанным в данной методике, является основанием для предъявления претензий предприятию-изготовителю и вызова его представителя для продолжения проверки и решения вопроса об устранении дефектов.

Проверка технического состояния извещателя организуется лабораториями и ремонтными мастерскими подразделений охраны и осуществляется обслуживающим персоналом, изучившим принцип работы извещателя, настоящую методику и имеющим квалификацию не ниже 3 разряда электромонтеров ОПС.

Проверка проводится при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69:

- 1) температура окружающего воздуха – (25 + 10) °C;
- 2) относительная влажность воздуха – (45 - 80) %;
- 3) атмосферное давление – 630 - 800 мм рт.ст., (84 - 106,7) кПа.

### **3.4.2 Испытание изделия**

3.4.2.1 На время испытаний необходимо отключить выходы приёмно-контрольных блоков (приборов), управляющих средствами автоматического пожаротушения (АСПТ), и известить соответствующие организации.

3.4.2.2 Включить ПКУ или АРМ «Орион Про» и контроллер КДЛ с подключённым к нему извещателем. При включении извещатель перейдёт в режим работы «Начальное включение». После установления связи с КДЛ, извещатель перейдёт в режим работы «Норма».

3.4.2.3 Взять на охрану входы по адресам газовой и температурной частей извещателя.

3.4.2.4 Соблюдая меры безопасности, впрыснуть из баллончика тестовый газ внутрь корпуса извещателя. ПКУ или АРМ «Орион Про» должны отобразить извещение «Пожар» по адресу газовой части. Извещатель перейдёт в режим работы «Пожар».

3.4.2.5 Для проверки температурного канала необходимо обдувать извещатель потоком горячего воздуха (например, бытовым феном). Извещение «Пожар» должно отобразиться по адресу температурной части извещателя.

3.4.2.6 Оперативно контроль функционирования извещателя допускается осуществлять нажатием на световод и удержанием в течение не менее 2 с, либо засветкой лучом лазерного тестера. После воздействия световод должен перейти в режим постоянного свечения: при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.40 и выше, ПКУ или АРМ «Орион Про» должен выдать сообщение «Тест» или «Пожар», в зависимости от режима тестирования. Сведения о световой индикации извещателя при использовании «С2000-КДЛ» версии 1.30 и выше и дополнительная информация о тестировании приведены в руководствах по эксплуатации на КДЛ, ПКУ и АРМ «Орион Про».

3.4.2.7 После наблюдения соответствующего извещения, отпустить световод или отключить лазерный тестер, дождаться остывания термосенсора, снижения концентрации тестового газа в корпусе. Дать команду на сброс тревог по адресам извещателя и наблюдать извещение «Норма» по этим адресам, индикация извещателя должна соответствовать режиму «Норма».

3.4.2.8 Если ПКУ или АРМ «Орион Про» не зафиксировал указанных сообщений по адресам извещателя, или наблюдались отклонения в режиме работы извещателя и его индикации, это означает, что извещатель неисправен и его необходимо заменить.

3.4.2.9 После испытаний убедиться, что извещатель готов к штатной работе. Восстановить связи приёмно-контрольных блоков (приборов) и исполнительных устройств со средствами автоматической системы пожаротушения и известить соответствующую организацию о том, что система готова к штатной работе.

**Все испытания проводить с заведомо исправным оборудованием!**

### **3.4.3 Обновление программного обеспечения**

Обновление программного обеспечения осуществляется в случае необходимости на предприятии-изготовителе или в авторизованных ремонтных центрах в случае ремонта.

### **3.5 Техническое освидетельствование**

Технического освидетельствования извещателя не предусмотрено.

### **3.6 Консервация (расконсервация, переконсервация)**

Консервация извещателя не предусмотрена.

## **4 Текущий ремонт**

Текущий ремонт неисправного извещателя производится на предприятии-изготовителе или в авторизованных ремонтных центрах. Отправка извещателя для проведения текущего ремонта оформляется в соответствии с СТО СМК 8.5.3-2015, размещённом на нашем сайте <https://bolid.ru/support/remont/>.



### **Внимание!**

Оборудование должно передаваться для ремонта в собранном и чистом виде, в комплектации, предусмотренной технической документацией.

Претензии принимаются только при наличии приложенного рекламационного акта с описанием возникшей неисправности.

Выход извещателя из строя в результате несоблюдения потребителем правил монтажа или эксплуатации не является основанием для рекламации и гарантийного ремонта.

Рекламации направлять по адресу:

ЗАО НВП «Болид», Россия, 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, 4.

Тел.: +7 (495) 775-71-55, электронная почта: [info@bolid.ru](mailto:info@bolid.ru).

При затруднениях, возникших при эксплуатации извещателя, рекомендуется обращаться в техническую поддержку по телефону +7 (495) 775-71-55 или по электронной почте [support@bolid.ru](mailto:support@bolid.ru).

## **5 Хранение**

В транспортной таре допускается хранение при температуре окружающего воздуха от минус 10 до плюс 50 °C и относительной влажности до 93 % при температуре плюс 40 °C.

В потребительской таре допускается хранение только в отапливаемых помещениях при температуре от 0 до плюс 20 °C и относительной влажности до 93 % при температуре плюс 40 °C.

## **6 Транспортирование**

Транспортировка извещателей допускается в транспортной таре при температуре окружающего воздуха от минус 10 до плюс 50 °C и относительной влажности до 93 % при температуре плюс 40 °C.

## **7 Утилизация**

Утилизация извещателей производится с учётом отсутствия в нём токсичных компонентов.

Содержание драгоценных материалов: не требует учёта при хранении, списании и утилизации (п. 1.2 ГОСТ 2.608-78).

Содержание цветных металлов: не требует учёта при списании и дальнейшей утилизации извещателя.

## **8 Гарантии изготовителя**

Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготавителем.

## 9 Сведения о сертификации

Извещатель пожарный комбинированный адресно-аналоговый газовый и тепловой максимально-дифференциальный ИП417/101-2-А1Р «С2000-ИПГ» АЦДР.425228.001-01 соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» и имеет сертификат соответствия: ЕАЭС RU С-RU.ПБ68.В.01396/22.

Извещатель пожарный комбинированный адресно-аналоговый газовый и тепловой максимально-дифференциальный ИП417/101-2-А1Р «С2000-ИПГ» АЦДР.425228.001-01 соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и имеет декларацию о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.HB11.B.02812/20.

Извещатель пожарный комбинированный адресно-аналоговый газовый и тепловой максимально-дифференциальный ИП417/101-2-А1Р «С2000-ИПГ» АЦДР.425228.001-01 соответствует требованиям Технического регламента ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники» и имеет декларацию о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA11.B.30623/24.

Производство «С2000-ИПГ» имеет сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001. Сертификат соответствия размещен на сайте <https://bolid.ru> в разделе «О компании».

## 10 Сведения о выпущенных версиях

Версия	Начало выпуска	Содержание отличий	Совместимость		
			Тип прибора	Версия ПО	Тип входа
1.20	03.2022	Смена микроконтроллера, смена сенсора СО	«С2000-КДЛ» «С2000-КДЛ-2И» «С2000-КДЛ-2И исп.01» «С2000-КДЛ-С»	2.15 ... 2.27 ≥ 2.30	3, 9, 10, 19, 20 10, 20, 21
1.13	06.2020	Увеличено время технической готовности		1.15 ... 1.27 ≥ 1.30	3, 9, 10, 19, 20 10, 20, 21
1.12	02.2019	Улучшена работа по ДПЛС в топологии «Кольцо»		≤ 1.28 ≥ 1.30	3, 9, 10, 19, 20 10, 20, 21
1.11		Скорректирован анализ скорости нарастания температуры		1.28 ≥ 1.30	3, 9, 10, 19, 20 10, 20, 21
1.10	12.2018	Улучшена помехоустойчивость		3, 9, 10, 19, 20 10, 20, 21	
1.00	04.2016	Начало производства			